
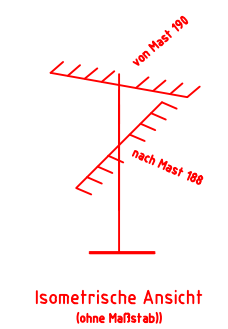
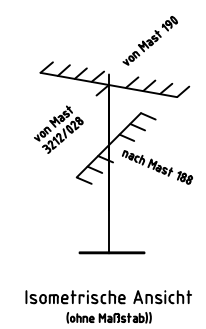
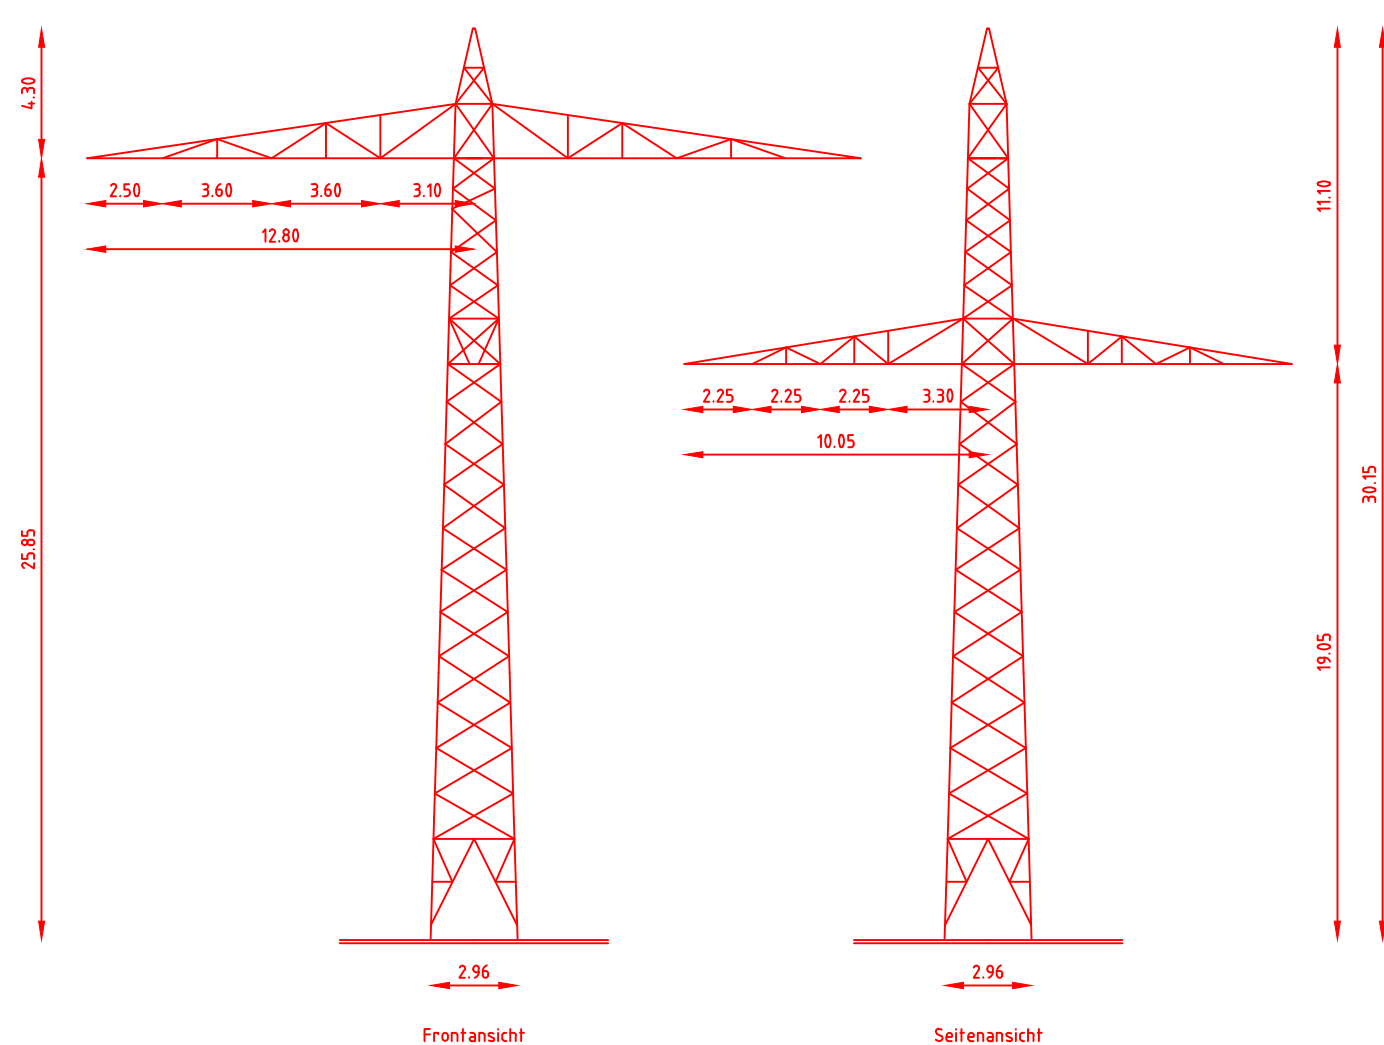


Bestand  
WA Abzw. 28,00  
A1200

geplant  
WE S13  
25,85/19,05  
A1200

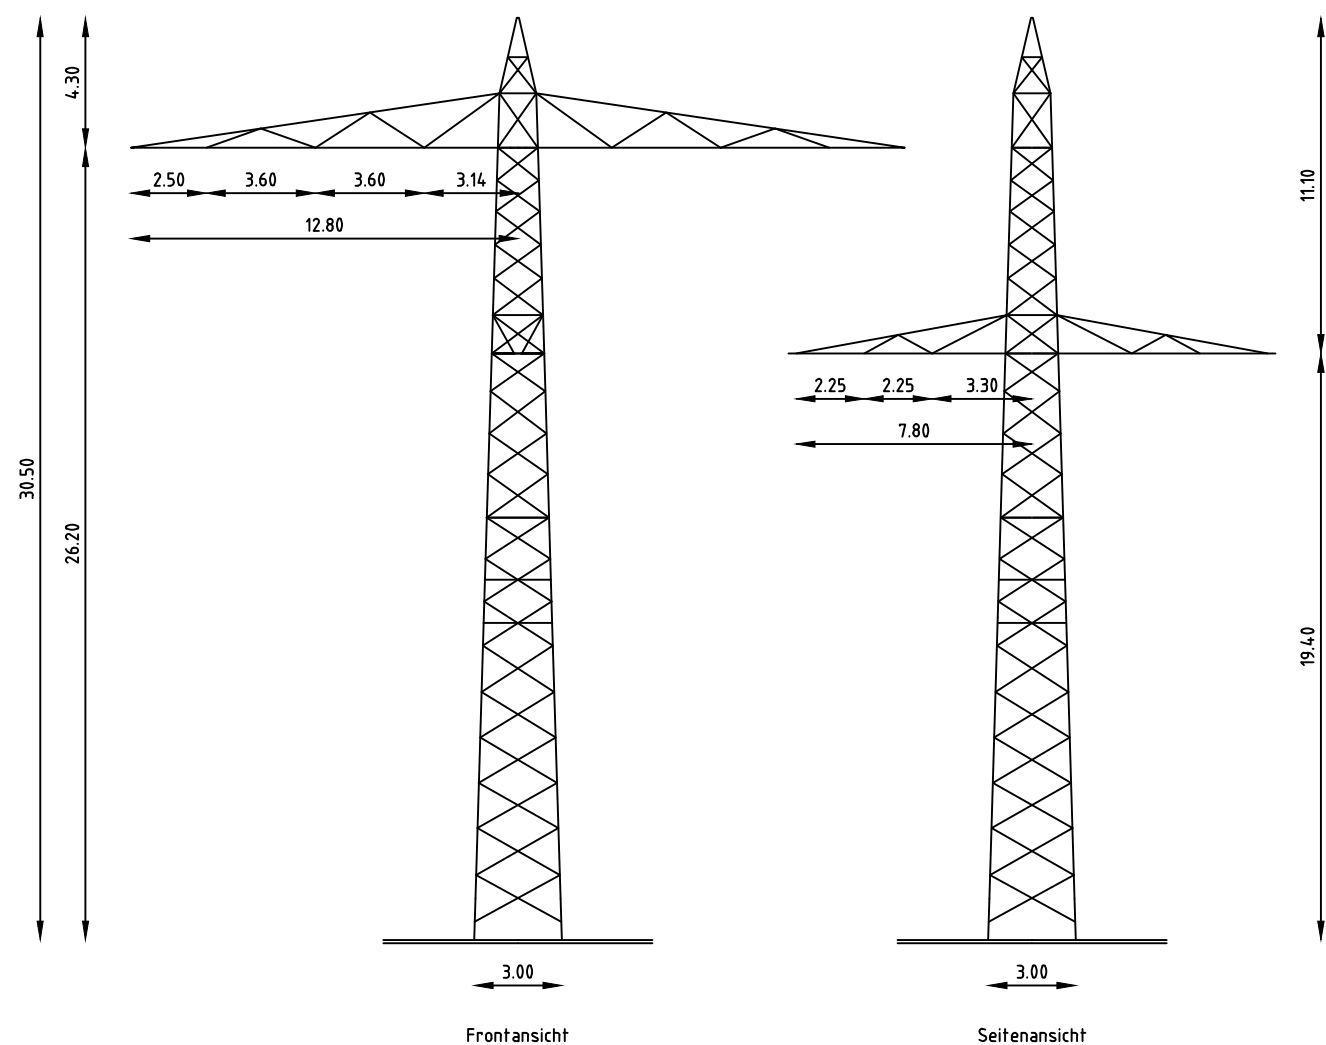

## Rückbau der Leitungsanlage

### 110-kV-Leitung Anschluss Kronau, LA 3212

LA-Abschnitt: von Mast Nr. 8530/002 bis Mast Nr. 1200/189  
LA-1200-Abschnitt Mast Nr. 1200/189

# Mastbildvergleich 1200/189A

## Genehmigungsunterlage

## Anlage 2

Satzungsgemäß auslegen in der Zeit  
vom .....  
bis .....  
Zeit und Ort der Auslegung sind vor der Auslegung  
ortsüblich bekannt gemacht worden:  
Gemeinde: .....  
Dienstsigel/Unterschrift: .....

Planfeststellungsbehörde:

c					
b					
a					
Index	Datum	Änderung	Bearb./Fa	Geprüft/Fa	Freigabe

**Netze BW GmbH**  
Schelmenwasenstraße 15  
70567 Stuttgart

Bearbeitet	Datum	Name	Ersetzt durch	Maßstab	1 : 250
Geprüft	12.10.2016	Marks/NETZ/TEPM	Ersatz von	Einheit	Meter
Freigabe			Planindex	Blatt-Nr.	1 von 1